

## Lyhyt asema 1, huone 1, yläkerta vasen


Sektorit ovat 90-90-90-90. Taka- ja sivuvallien yläreuna on sinisten seinäkkeiden yläreuna.

Asemalla on 4 IPSC-taulua, lopetuslevy ja N/S-tauluja. Minimilaukausmäärä on 8+1.

Lähtö on ase ladattuna kotelossa, kantapäät merkityissä paikoissa.

Äänimerkistä ammu taulut rajatulta alueelta **vain vahvempaa kättä käyttäen**.

Aika otetaan lopetuslevystä, joka on takana oikealla.

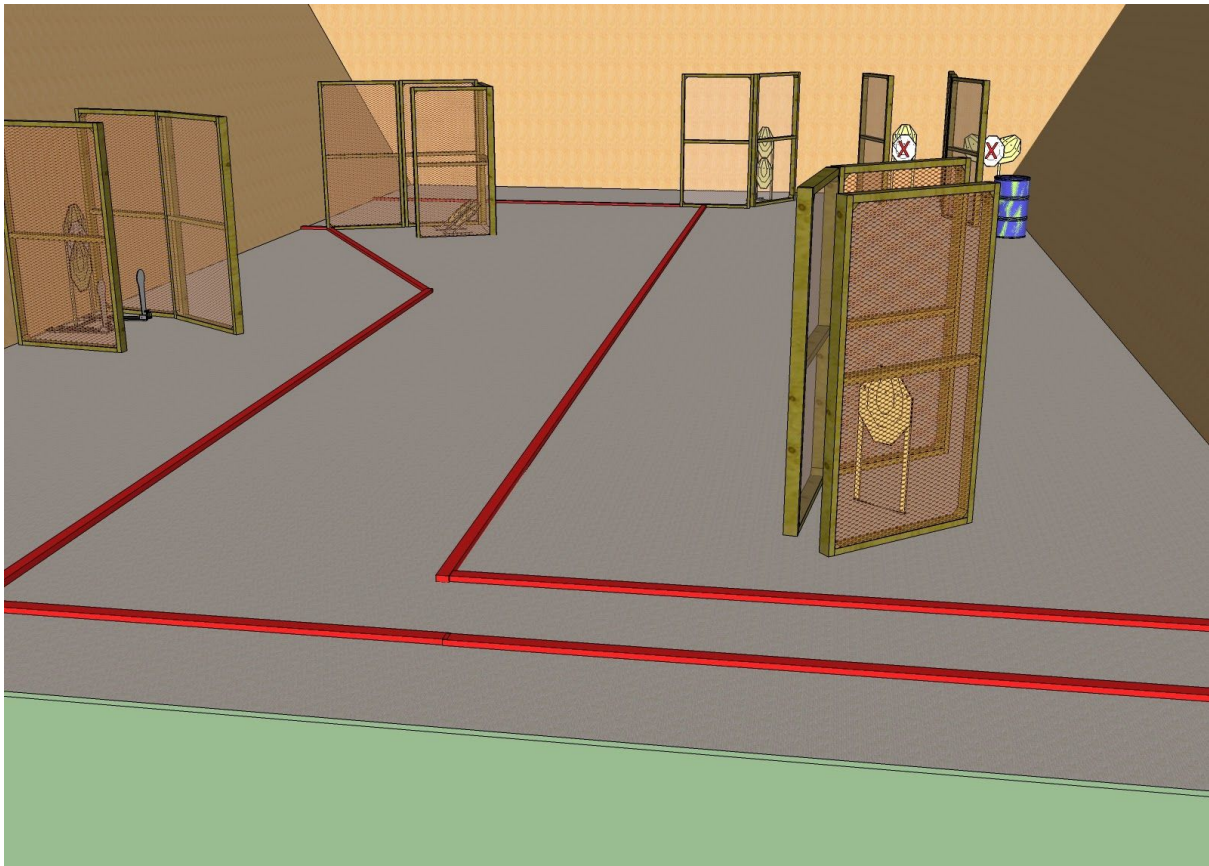

## Keskipitkä asema 2, huone 1, yläkerta vasen

Sektorit ovat 90-90-90-90. Taka- ja sivuvallien yläreuna on sinisten seinäkkeiden yläreuna.


Asemalla on 10 IPSC-ilma-asetaulua, 2 IPSC-ilma-aseininipopperia, lopetuslevy ja N/S-tauluja. Minimilaukausmäärä on 22+1.

Lähtö on ase ladattuna kotelossa, kantapäät merkityissä paikoissa.

Äänimerkistä ammu taulut rajatulta alueelta.

Aika otetaan lopetuslevystä, joka on oikealla, tynnyrin takana.

Taulujen tulkkaus aloitetaan **ampumasuorituksen aikana**. Kilpailijalla on oikeus nimetä edustaja valvomaan tulkkausta.

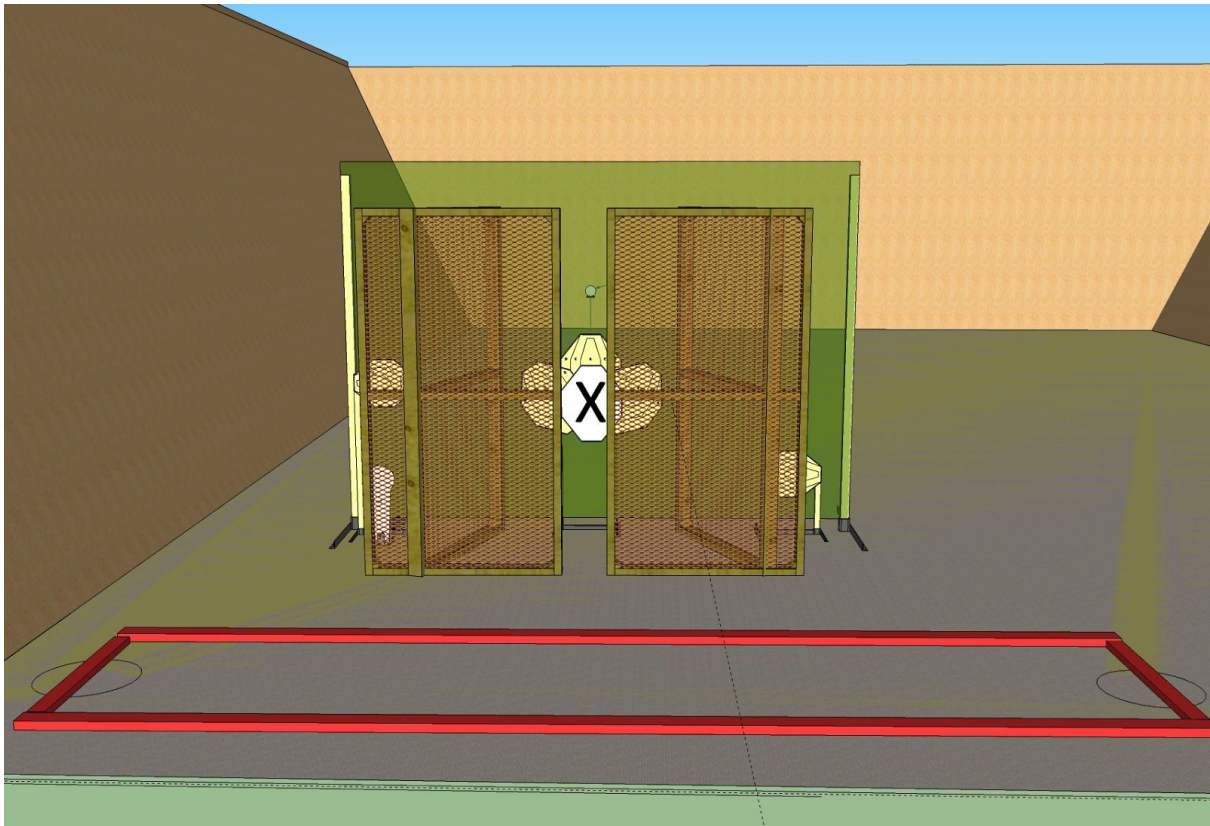

## Lyhyt asema 3, huone 2, yläkerta oikea


Sektorit ovat 90-90-90-90. Taka- ja sivuvallien yläreuna on sinisten seinäkkeiden yläreuna.

Asemalla on 5 IPSC-ilma-asetaulua, IPSC-ilma-aseminipopperi, lopetuslevy ja N/S-tauluja. Minimilaukausmäärä on 11+1.

Lähtö on ase ladattuna kotelossa, jalka koskettaen oikeanpuoleista sivurikelinjaa.

Äänimerkistä ammu taulut rajatulta alueelta.

Aika otetaan lopetuslevystä, joka on takana keskellä.

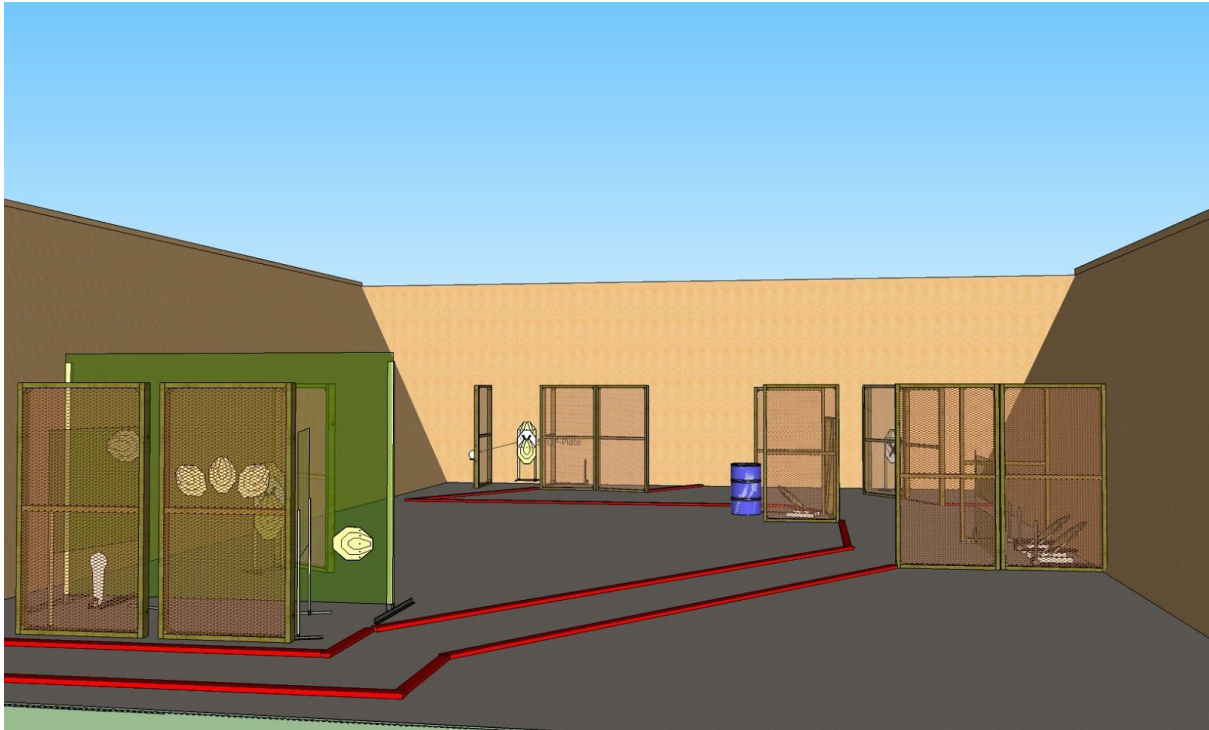

## Pitkä asema 4, huone 2, yläkerta oikea

Sektorit ovat 90-90-90-90. Näkyvää taulua saa ampua. Taka- ja sivuvallien yläreuna on sinisten seinäkkeiden yläreuna.


Asemalla on 13 IPSC-ilma-asetaulua, 5 IPSC-ilma-aseininipopperia, lopetuslevy ja N/S-tauluja. Minimilaukausmäärä on 31+1.

Lähtö on ase ladattuna kotelossa, vapaavalintaisessa paikassa rajatun alueen sisäpuolella.

Äänimerkistä ammu taulut rajatulta alueelta.

Aika otetaan lopetuslevystä, joka on vasemmalla, takana.

Taulujen tulkkaus aloitetaan **ampumasuorituksen aikana**. Kilpailijalla on oikeus nimetä edustaja valvomaan tulkkausta.

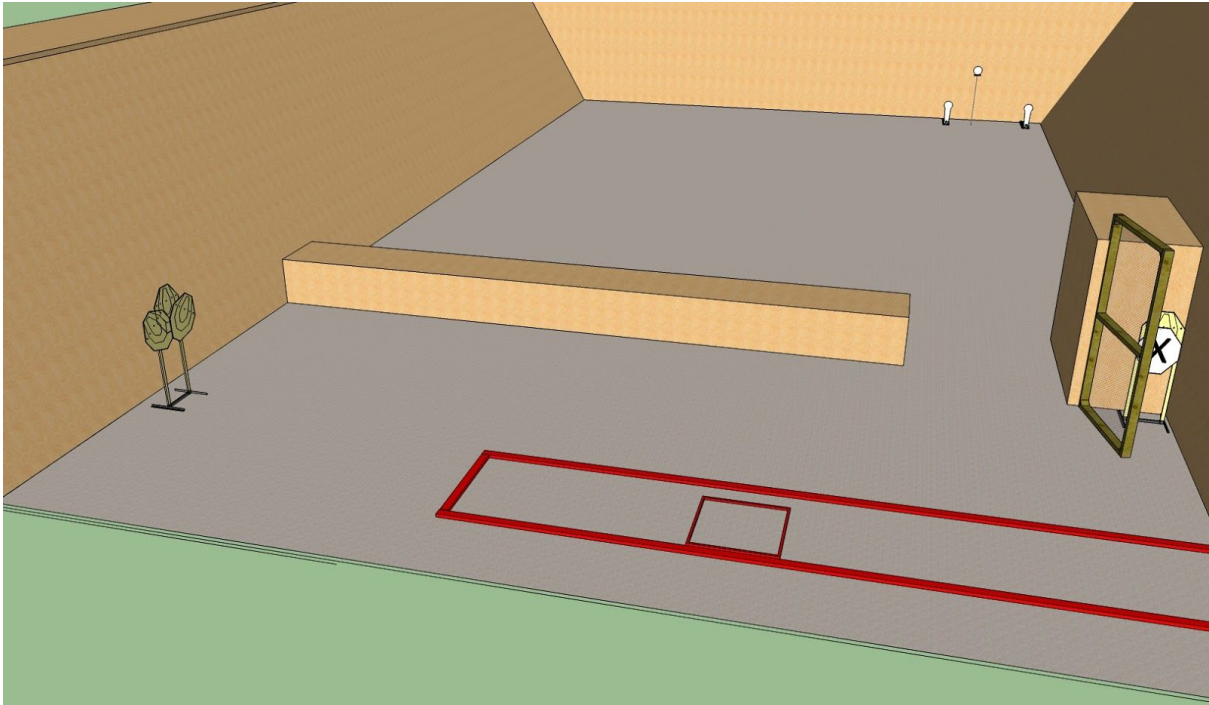

## Lyhyt asema 5, huone 3, kellari


Sektorit ovat 90-90-90-90. Taka- ja sivuvallien yläreuna on seinän ja katon rajassa.

Asemalla on 4 IPSC-ilma-asetaulua, 2 IPSC-ilma-aseininipopperia, lopetuslevy ja N/S-tauluja. Minimilaukausmäärä on 10+1.

Lähtö on ase ladattuna kotelossa, merkityn alueen sisäpuolella.

Äänimerkistä ammu taulut rajatulta alueelta.

Aika otetaan lopetuslevystä, joka on takana oikealla.

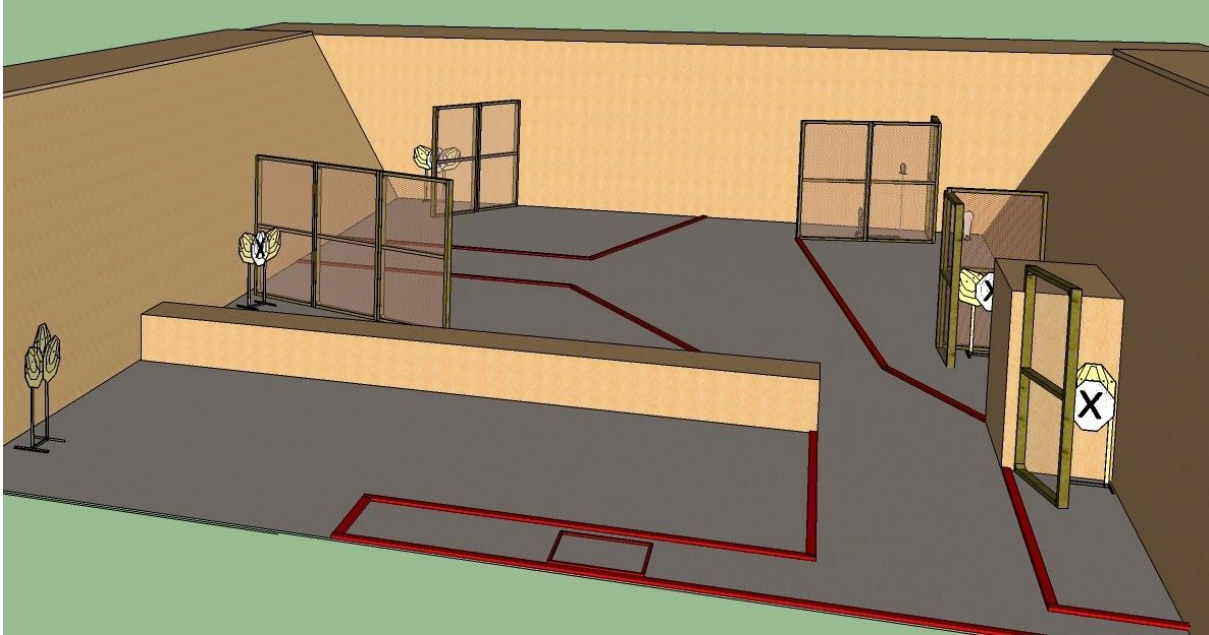

## Keskipitkä asema 6, huone 3, kellari

Sektorit ovat 90-90-90-90. Taka- ja sivuvallien yläreuna on seinän ja katon rajassa.

Asemalla on 10 IPSC-ilma-asetaulua, 2 IPSC-ilma-aseininipopperia, lopetuslevy ja N/S-tauluja. Minimilaukausmäärä on 22+1.

Lähtö on ase ladattuna kotelossa, kantapäät merkityissä paikoissa.

Äänimerkistä ammu taulut rajatulta alueelta.

Aika otetaan lopetuslevystä, joka on takana oikealla.

Taulujen tulkkaukseen aloitetaan **ampumasuorituksen aikana**. Kilpailijalla on oikeus nimetä edustaja valvomaan tulkkaukseen.